

# SEM One


Please note that this document is only a short user manual and does not handle every function. The complete manual is available at [www.pickdata.net](http://www.pickdata.net)

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>Power circuit</b>	
Input voltage	110 .... 264 Vac
Frequency	47 .... 63 Hz
Maximum consumption	2,5 .... 4,5 VA
<b>Environmental conditions</b>	
Temperature range	-10 .... +60°C
Humidity range	5 .... 95%
<b>Mechanical characteristics</b>	
Enclosure material	Plastic UL94 – V0 Self-extinguishable
Protection grade	IP30
Unit dimensions (Width x Height x Length)	18 x 70 x 109 mm
Weight	70 g
Mounting	DIN Rail (1 module)
Maximum working altitude	2000 m
<b>Serial interface</b>	
Type	RS-485 three wires
Baud rate	9600 / 19200 bps configurable
Data bits	8
Parity	Without parity / Even configurable
Stop bits	1 / 2 configurable
<b>Characteristics and electrical security</b>	
Security	CAT III 300 V under EN 61010
Protection class	Class II
External current transformers	Series TRC and TRA (In / 0,250 A)
<b>Standards</b>	
Standards	UNE EN 61010-1:2010, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

## CONNECTIONS AND LEDS

Input voltage of **SEM One** is connected at terminals L1 and N and external current transformers are used for current metering. Next are detailed all connections and leds:

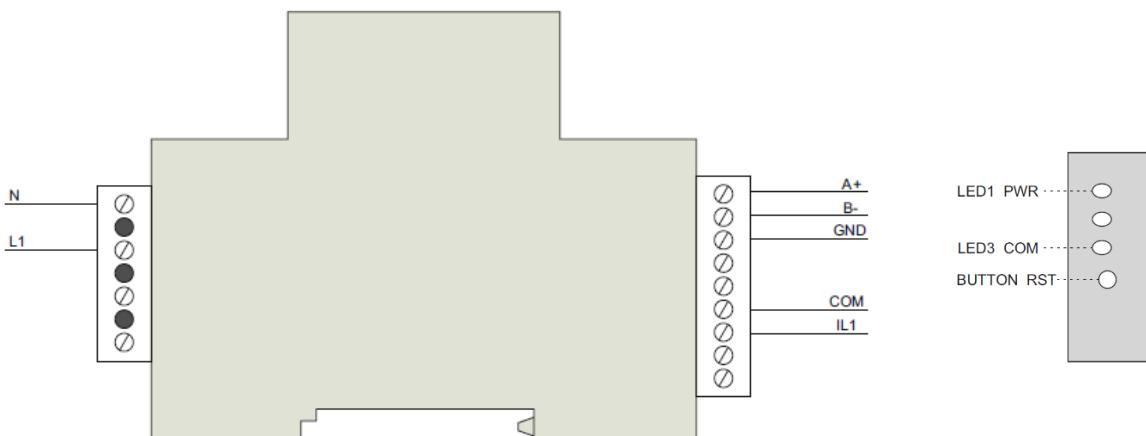

## INSTALLATION

The SEM One unit must be installed on an electric panel or enclosure, attached to a DIN rail (IEC 60715).

The unit must be connected to a power circuit that is protected with gl (IEC 269) or M type fuses with a rating of 0.5 to 2 A. It must be fitted with a circuit breaker or equivalent device, in order to be able to disconnect the unit from the power supply network. The power circuit must be connected with cables that have a minimum cross-section of 1mm<sup>2</sup>. The secondary line for the current transformer shall have a minimum cross section of 2.5 mm<sup>2</sup>. The temperature rating of insulation of wires connected to the device will be at minimum 62°C.

## COMMUNICATION

The device comes equipped with a RS-485 communication port to read and write the parameters of the device or other devices connected. The protocol used is Modbus RTU.

By default the device is configured with **peripheral number 64** (decimal) and **communication mode 4** (9600 bps, 8, N, 1). Using the command for changing the device number it is possible to assign any other number (maximum FF in hexadecimal or 255 in decimal).

In case you remember the slave number, you can return to default number and communication mode following this steps:

- Power off the device.
- Press permanently reset button.
- Power on the device and stop pressing the reset button.

## SAFETY PRECAUTIONS

	<b>DANGER</b> Warns of a risk, which could result in personal injury or material damage caused by an incorrect handling or installation of the unit. In particular, handling with voltages applied may result in electric shock, which may cause death or serious injury to personnel. Defective installation or maintenance may also lead to the risk of fire. Read the manual carefully prior to connecting the unit. Follow all installation and maintenance instructions throughout the unit's working life. Pay special attention to the installation standards of the National Electrical Code.
---	--

## DISCLAIMER

PickData, SL reserves the right to make modifications to the device or the unit specifications set out in this instruction manual without prior notice.

PickData, SL on its web site, supplies its customers with the latest versions of the device specifications and the most updated manuals.

## MAINTENANCE AND TECHNICAL SERVICE

Device doesn't require maintenance.

In the case of any query in relation to unit operation or malfunction, please contact the PickData, SL technical support service.

**PickData, SL – Technical support service**  
Calle Innovació, 3  
08232 – Viladecavalls (Barcelona), SPAIN  
Tel: (34) 935 117 505 (España)  
Email: [sat@pickdata.net](mailto:sat@pickdata.net)

# SEM One


Tenga en cuenta que este documento es únicamente un manual de usuario en versión reducida y no contiene todas las funcionalidades del equipo. El manual completo puede ser descargado en [www.pickdata.net](http://www.pickdata.net)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Circuito de alimentación</b>	
Alimentación	85 .... 264 Vac
Frecuencia	47 .... 63 Hz
Consumo	1 .... 2,63 VA
<b>Condiciones ambientales</b>	
Rango de temperatura	-10 .... +60°C
Rango de humedad	5 .... 95%
<b>Características mecánicas</b>	
Material envolvente	Plástico UL94 – V0 Autoextinguible
Grado de protección	IP30
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	18 x 70 x 109 mm
Peso	70 g
Montaje	1 módulo de Carril DIN
Altitud máxima de trabajo	2000 m
<b>Interfaz serie</b>	
Tipo	RS-485 tres hilos
Velocidad de transmisión	9600 / 19200 bps configurable
Bits de datos	8
Paridad	Sin paridad / Par configurable
Bit de stop	1 / 2 configurable
<b>Características y seguridad eléctrica</b>	
Seguridad	CAT III 300 V según EN 61010
Clase de protección	Clase II
Transformadores de medida externos	Series TRA y TRC ( $I_n$ / 0,250 A)
<b>Normas</b>	
Normativas	UNE EN 61010-1:2010, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

## CONEXIONADO Y LEDS

La alimentación de **SEM One** se realiza entre los bornes de L1 y N, y se requieren transformadores de corriente externos para la medida de corriente. A continuación el detalle de cada borne:

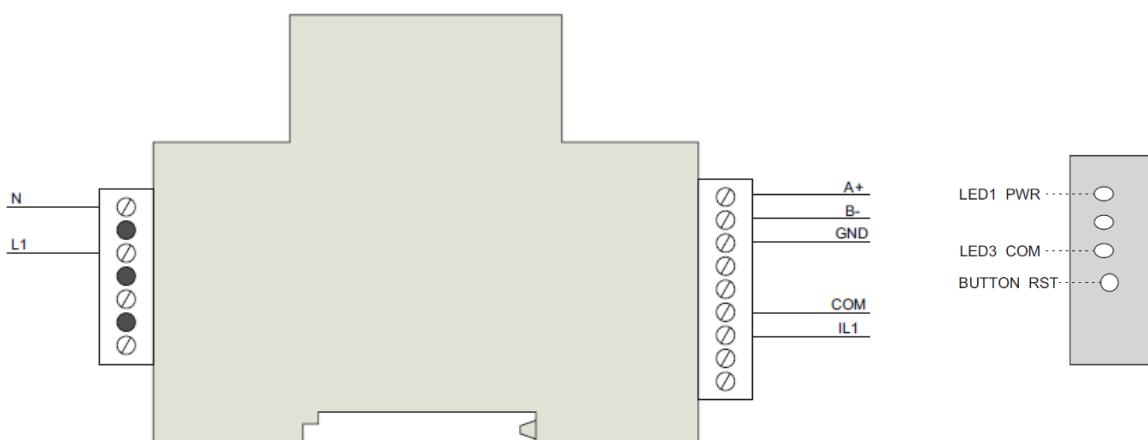

## INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza sobre montaje carril DIN, quedando todas las conexiones en el interior de un cuadro eléctrico

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gL (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 0.5 y 2 A. Debe estar previsto de un interruptor magneto térmico o dispositivo equivalente para desconectarlo de la red de alimentación. El circuito de alimentación del equipo se conecta con cable de sección mínima 1 mm<sup>2</sup>.

La línea del secundario del transformador de corriente será de sección mínima de 2.5mm<sup>2</sup>.

La temperatura de aislamiento de los cables que se conecten al equipo debe ser como mínimo de 62°C.

## COMUNICACIÓN

El equipo dispone de un puerto de comunicación del tipo RS-485 para la lectura y escritura de los parámetros del dispositivo. Para ello, el equipo utiliza el protocolo de comunicación Modbus/RTU.

Por defecto, está configurado con el **número de periférico 64** (en decimal) y **modo de comunicación 4, es decir, 9600 bps, 8, N, 1**. Mediante el comando de cambio de dirección podemos asignarle cualquier otra dirección (como máximo FF en hexadecimal que equivale al periférico 255).

En caso de no recordar el número de esclavo, puede recuperarse la dirección que viene por defecto (64 decimal), para ello deberá:

- Retirar alimentación auxiliar al equipo.
- Accionar de manera permanente el pulsador ubicado en el frontal del equipo.
- Alimentarlo nuevamente y dejar de accionar el pulsador, de esta manera el equipo volverá a recuperar de forma automática el número de periférico por defecto.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

	<b>PELIGRO</b> Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales debido a una manipulación o instalación incorrecta del equipo. En particular, la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio. Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.
---	--

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PickData, SL se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del dispositivo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

PickData, SL pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web.

## MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

El equipo no requiere mantenimiento.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo contactar con el servicio técnico de PickData, SL

**PickData, SL - Servicio de Asistencia Técnica**  
Calle Innovació, 3  
08232 – Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA  
Tel: (34) 935 117 505 (España)  
Email: [sat@pickdata.net](mailto:sat@pickdata.net)